
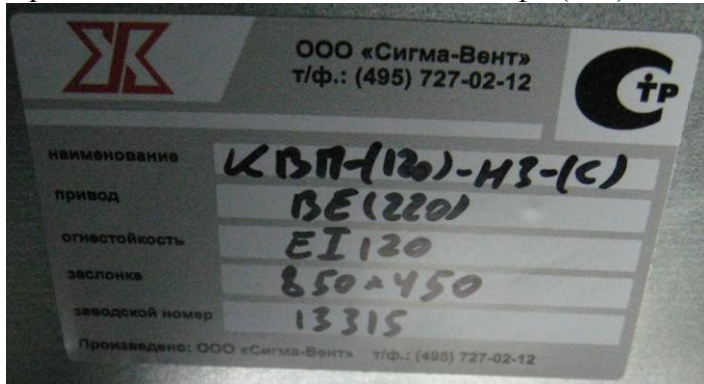



Отличие клапанов серии КВП производства ООО «Сигма-Вент» от контрафактных.

	Клапаны КВП	Контрафакт
<p>Этикетка (шильдик)</p>	<p>Изготовлены печатным способом полностью. Вручную вписывается только заводской номер клапана.</p> <p>Знак соответствия Техническому регламенту (знак обращения на рынке) расположен сверху слева.</p> <p>Фирменный знак в черном цвете расположен сверху справа. Между ними написано ООО «Сигма-Вент» без указания телефона.</p> <p>Ниже написано общее название продукции Клапан вентиляционный противопожарный КВП.</p> <p>Ниже написано исполнение клапана Исполнение КВП-60-НО (огнезадерживающий).</p> <p>На клапанах других исполнений могут быть надписи: Исполнение КВП-90-НО (огнезадерживающий) Исполнение КВП-180-НО (огнезадерживающий) Исполнение КВП-120-НЗ (нормально закрытый) Исполнение КВП-120-Д (дымовой).</p> <p>Ниже в скобках написан номер технических условий (ТУ 4854-004-78559458-2009)</p> <p>Слева внизу заглавными буквами написан ЗАВОДСКОЙ № и прямоугольник, в который вручную вписывается заводской номер клапана. Рядом справа указан ГОД ВЫПУСКА</p> <p>Ниже слева написано Made in Russia</p> <p>рядом справа написано Сделано в России</p>	<p>Изготовлены печатным способом с ручным заполнением.</p> <p>Знак соответствия Техническому регламенту (знак обращения на рынке) расположен сверху справа. Фирменный знак в красном цвете расположен сверху слева. Между ними написано ООО «Сигма-Вент» с указанием телефона.</p> <p>Ниже в столбец с полями для ручного заполнения написано: наименование (вписана маркировка клапана) привод (вписана марка привода) огнестойкость (вписано обозначение огнестойкости) заслонка (вписан типоразмер клапана) заводской номер (вписано некое число)</p> <p>Внизу написано: Произведено: ООО «Сигма-Вент» т/ф.: (495) 727-02-12</p>  <p>The image shows a label for a valve. At the top left is a logo consisting of the letters 'Σ' and 'B'. To its right is the text 'ООО «Сигма-Вент» т/ф.: (495) 727-02-12'. On the far right is a circular logo with the letters 'С' and 'ТР'. Below these are several rows of text with labels on the left and handwritten values on the right: 'наименование' with 'КВП-120)-НЗ-(С)', 'привод' with 'BE1220', 'огнестойкость' with 'EI120', 'заслонка' with '850x450', and 'заводской номер' with '13315'. At the bottom, it says 'Произведено: ООО «Сигма-Вент» т/ф.: (495) 727-02-12'.</p>

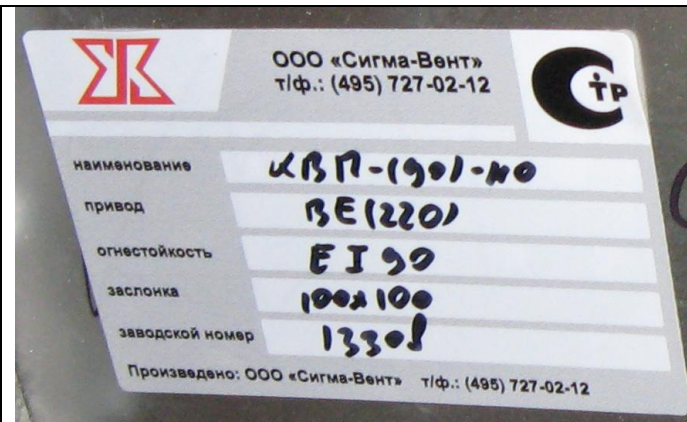

Клапаны «канальные» с подсоединением к воздуховодам с одной или с обеих сторон, с установкой привода снаружи корпуса.


Клапаны КВП изготавливаются из листовой оцинкованной стали. Корпус клапана, в зависимости от размера гнется из одной, 2-х или 4-х заготовок и свариваются между собой внахлест при помощи аппарата точечной сварки. Присоединительные фланцы изготавливаются из стандартных шин и уголков и присоединяются к корпусу способом пуклевания.

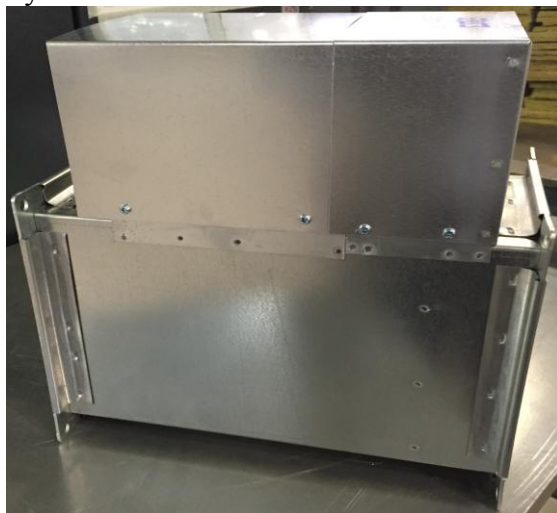

Каждая стенка корпуса клапана изготавливается отдельно и сваривается между собой по углам встык электродуговой сваркой. Уголки фланцев также привариваются электродуговой сваркой.



Канальные клапаны круглой формы имеют длину 400 мм независимо от типоразмера и просечки в корпусе в плоскости закрытой заслонки. Корпус сваривается точечной сваркой.

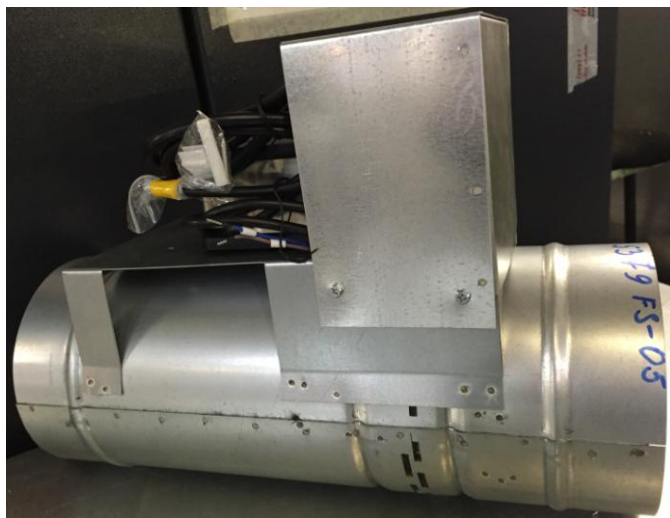

Круглый клапан имеет длину явно меньше 400 мм, что видно по его диаметру 125 мм. Видны следы электродуговой сварки.



Клапаны «стеновые», устанавливаются в проем в стене (перегородке) с установкой привода внутри корпуса.

Клапаны КВП «стенового» типа изготавливаются с заслонкой коробчатого типа. Привод с установленной на него рычажной системой крепится на стенке корпуса.

Заслонка простая листовая. Передача движения заслонки от привода осуществляется через круглый вал с зажимным хомутом. При пожаре возможно прокручивание вала в хомуте.

